

43 7113

ПРИБОР КОНТРОЛЯ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ ПК-02

Паспорт

АТПН.421221.001 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Прибор контроля радиоканальный ПК-02 (далее изделие) предназначен для настройки извещателей пожарных дымовых линейных ИПДЛ-Д1/4р и ИПДЛ-Д 1/4р (далее ИПДЛ), с датой выпуска из производства не ранее 2008 года, и контроля их состояния при техническом обслуживании.

Изделие может использоваться при настройке охранных систем ИКС, ИВА, ИД производства НПФ «Полисервис».

1.2 В состав изделия входят:

- прибор контроля ПК-02;
- передатчик ПК-02.

Общий вид изделия приведен на рисунке 1.

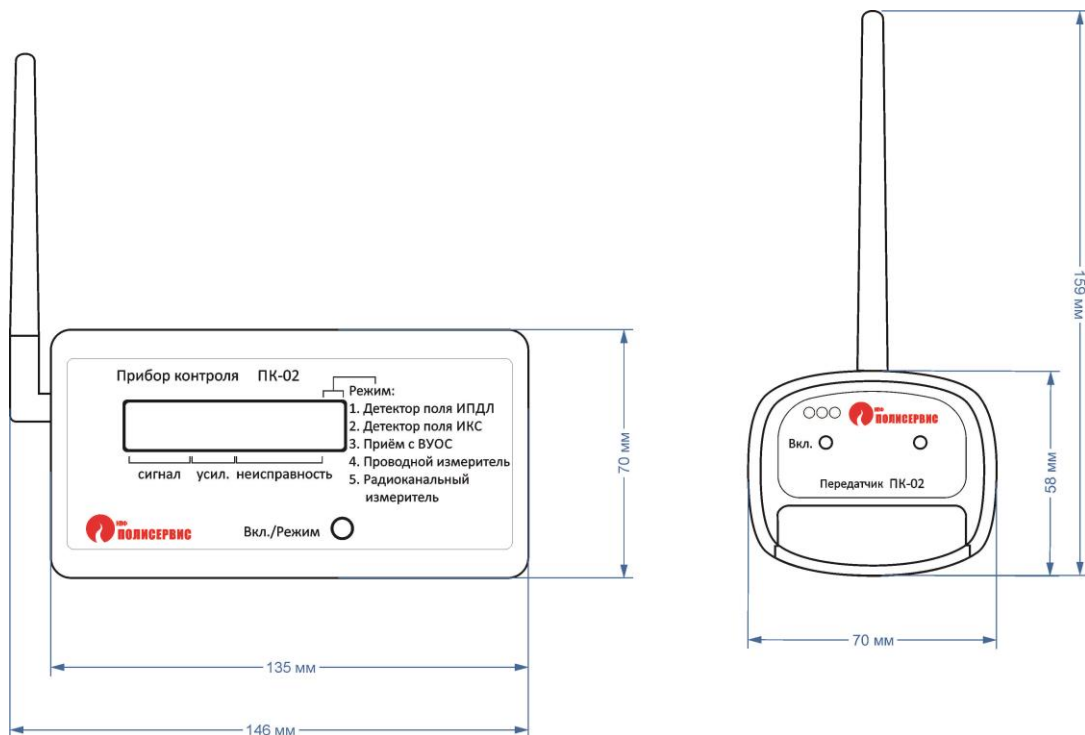


Рисунок 1.1 – Общий вид изделия

1.3 Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 1.1.

Степень защиты составных частей изделия, обеспечиваемая оболочкой, соответствует коду IP41 по ГОСТ 14254-96.

Изделие сохраняет работоспособность при воздействии внешних факторов:

- повышенная температура окружающей среды - плюс 40 °С;
- пониженная температура окружающей среды - минус 10 °С;
- повышенная относительная влажность воздуха 93% при температуре 40 °С.

Таблица 1.1 - Основные технические характеристики изделия

Наименование параметра	Значение
1 Напряжение питания составных частей изделия, В	
- прибора контроля	3*
- передатчика	1,5**
2 Ток потребления составных частей изделия, мА, не более	
- прибора контроля	30
- передатчика	15
3 Дальность действия радиоканала, м	150
4 Габаритные размеры, мм	
- прибора контроля	140x80x30
- передатчика	75x60x20
5 Масса, кг, не более:	
- прибора контроля	0,210
- передатчика	0,065
- кабеля	0,145
6 Материал корпуса	Пластик
*элементы питания типа АА - 2 шт.;	
** элементы питания типа АА - 1 шт.	

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 В комплект поставки входят:

- прибор контроля ПК-02;
- передатчик ПК-02;
- кабель;
- руководство по эксплуатации АТПН.421221.001 РЭ
- паспорт АТПН.421221.001 ПС.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Гарантийный срок – 60 месяцев с даты изготовления.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ» Полисервис» * ..

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Прибор контроля радиоканальный ПК-02

Наименование изделия

АТПН. 421221.001

Обозначение

Упакован

ООО «НПФ «Полисервис»

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор контроля радиоканальный ПК-02

Наименование изделия

АТПН.421221.001 №

Обозначение

Зав. номер

Прибор контроля ПК-02 изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru