

КОРПУС 19" x 3U

Паспорт
АТПН.432253.001 ЭТ

Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Корпус 19" x 3U
Обозначение	АТПН.432253.001
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» *.

1.1 Корпус 19" x 3U (далее корпус) предназначен для установки шести аккумуляторных батарей (АКБ) напряжением 12 В и емкостью 7 А•ч каждая, являющихся внешними (выносными) АКБ для источников бесперебойного электропитания.

1.2 Общий вид корпуса приведен на рисунке 1.

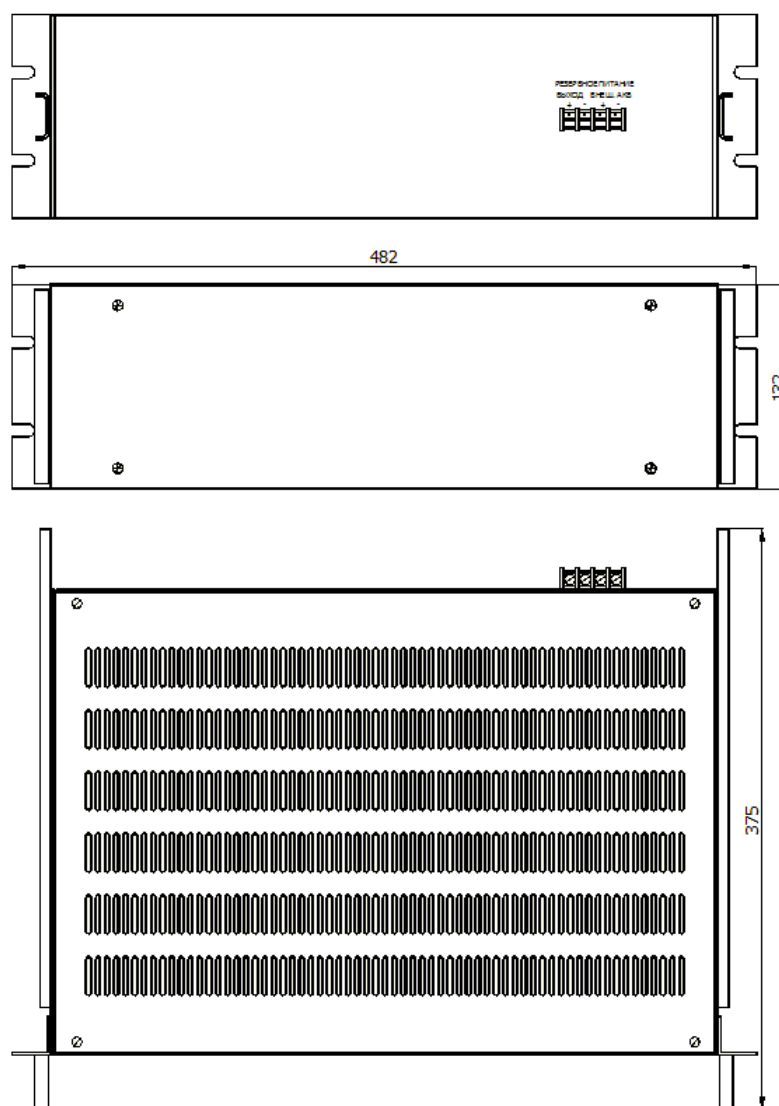


Рисунок 1 - Общий вид корпуса


1.3 Конструкция корпуса позволяет устанавливать его как на ровной твердой поверхности (на столе), так и в стойки.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.nfpol.ru

Направляющие для установки в стойки расположены на боковых стенках корпуса.


1.4 Для установки АКБ необходимо:

- а) снять верхнюю крышку корпуса, предварительно изъав винты М2,5 (6 шт.);
- б) установить АКБ (6 шт.) в корпус;
- в) подсоединить провода красного и черного цвета от разъема ВНЕШН АКБ, расположенного на задней стенке корпуса, к контактам «+» и «-» АКБ, соответственно. Схемы соединения АКБ с контактами разъема приведены на рисунке 2;

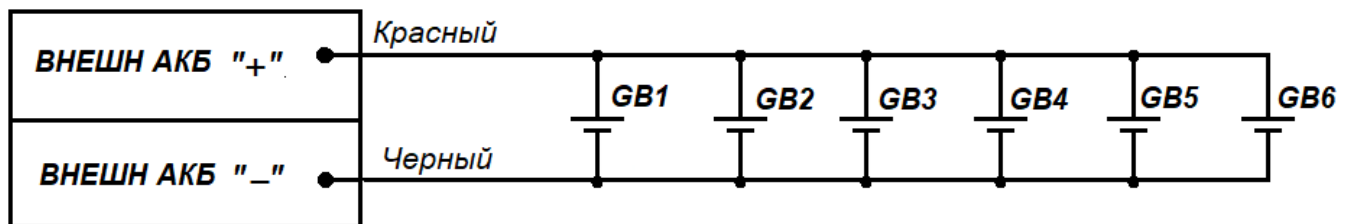

GB1 - GB6 - аккумуляторные батареи номинального напряжения 12 В,
номинальной емкости 7 А•ч

- а) Схема соединения АКБ с контактами разъема для источника бесперебойного электропитания постоянного напряжения 12 В

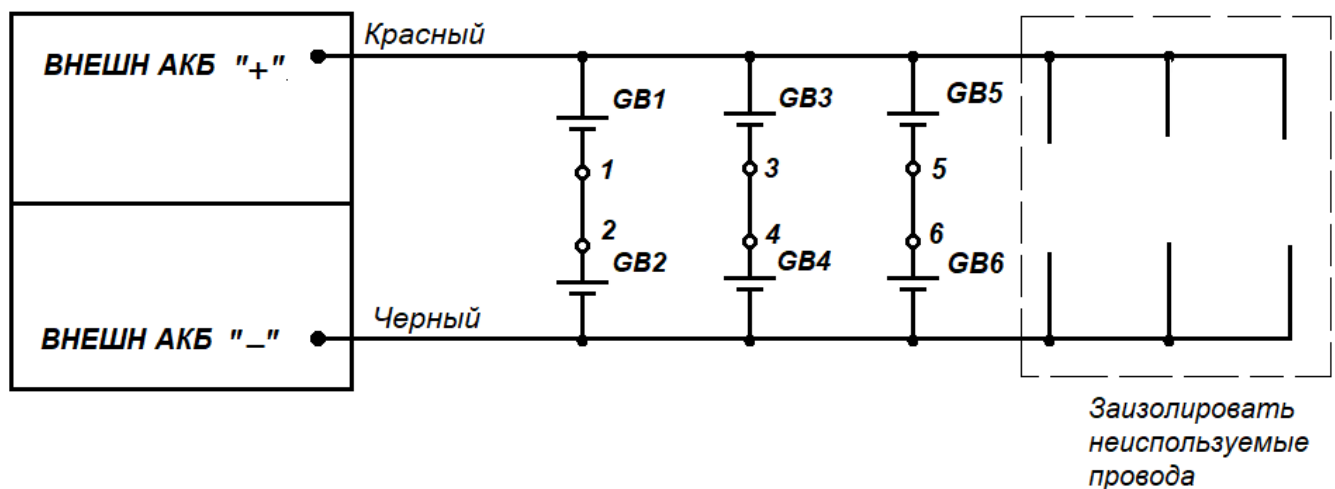

GB1 - GB6 - аккумуляторные батареи номинального напряжения 12 В,
номинальной емкости 7 А•ч;

1-2; 3-4 и 5-6 - перемычки из комплекта поставки

- б) Схема соединения АКБ с контактами разъема для источника бесперебойного электропитания постоянного напряжения 24 В

Рисунок 2 - Схемы соединения АКБ с контактами разъема ВНЕШН АКБ

г) соединить перемычками из комплекта поставки аккумуляторы GB1 и GB2; GB3 и GB4; GB5 и GB6 (см. рисунок 2).

д) заизолировать неиспользуемые провода.

П р и м е ч а н и е - Операции г) и д) выполняются только для АКБ, используемых для источника бесперебойного электропитания напряжением 24 В;

е) установить крышку корпуса и зафиксировать её винтами.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Масса корпуса - 5,9 кг.

2.2 Габаритные размеры - в соответствии с рисунком 1.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Корпус 19" x 3U АТПН.432253.001;

3.2 Перемычки для соединения аккумуляторов - 3 шт.

3.3 Этикетка АТПН.432253.001 ЭТ.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик корпуса требованиям АТПН.432253.001.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ» Полисервис»*.

28.09.2018 г.