

26.30.50.129

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИПДЛ К ДВУТАВРОВОЙ БАЛКЕ
64-115 мм

Этикетка
АТПН.425921.006 ЭТ

Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Кронштейн для крепления ИПДЛ к двутавровой балке 64-115 мм
Обозначение	АТПН.425921.006
Сертификат соответствия	ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00306/21
Срок действия	с 02.07.2021 по 01.07.2026
Орган, выдавший сертификат	ОС «СЗРЦ СЕРТ»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис»*.

1.1 Кронштейн для крепления ИПДЛ к двутавровой балке 64-115 мм позволяет фиксировать к двутавровым балкам с шириной нижней полки 64-115 мм:

- извещатели пожарные дымовые линейные (далее ИПДЛ):
 - ИПДЛ-Д-I/4р;
 - ИПДЛ-Д-II/4р;
 - ИПДЛ-Д-II/4р исп. 5;
- кронштейн угловой для ИПДЛ-Д-II/4р;
- пластину для установки четырех отражателей для ИПДЛ-Д-I/4р;
- отражатели для ИПДЛ-Д-I/4р (до 2 шт.).

1.2 Кронштейн для крепления ИПДЛ к двутавровой балке 64-115 мм состоит из кронштейна и двух накладок, скрепленных между собой болтами.

Габаритные размеры кронштейна и накладки приведены на рисунках 1 и 2, соответственно.

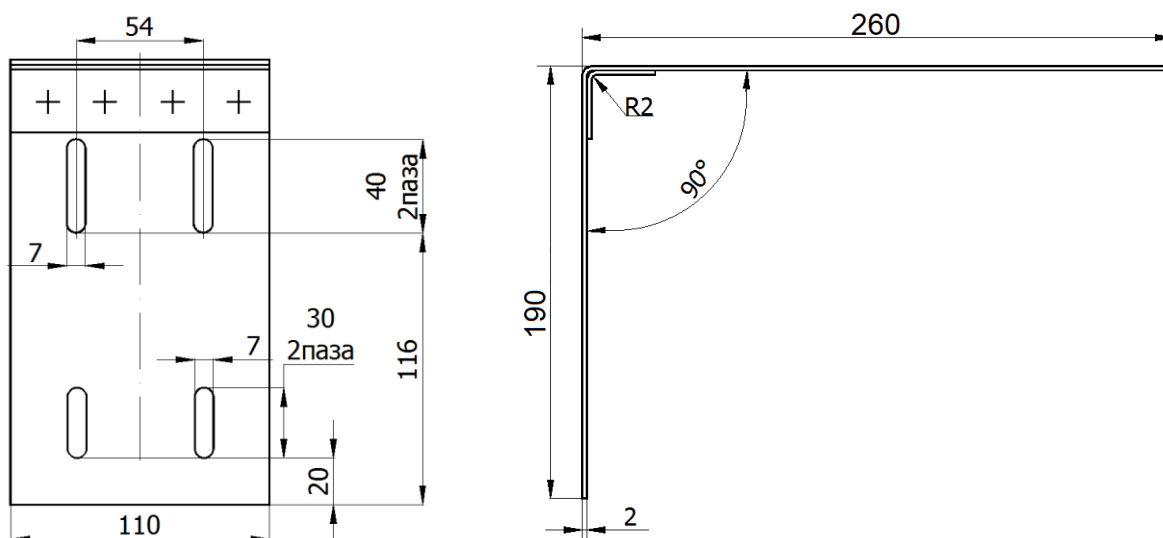


Рисунок 1 - Габаритные размеры кронштейна

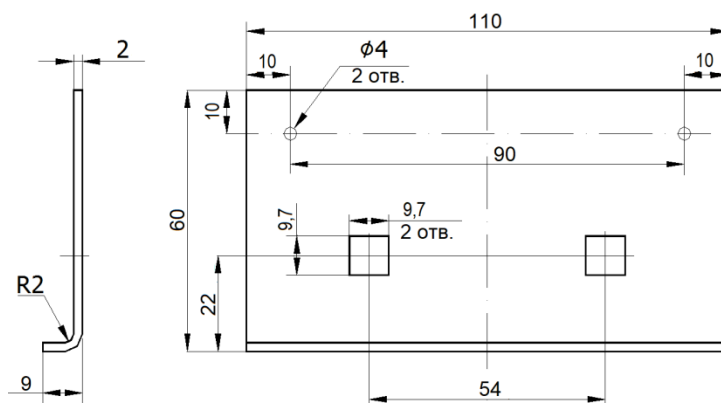


Рисунок 2 - Габаритные размеры накладки

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Масса кронштейна для крепления ИПДЛ к двутавровой балке 64-115 мм - 1,11 кг.

2.2 Габаритные размеры - в соответствии с рисунками 1 и 2.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

- кронштейн - 1 шт.;
- накладка - 2 шт.;
- болт М6х25 - 4 шт.;
- винт М3х10 - 4 шт.;
- винт М4х10 - 4 шт.;
- гайки закладные М6 - 4 шт.;
- этикетка АТПН.425921.006 ЭТ.


4 УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

4.1 Общий вид кронштейна для крепления ИПДЛ к двутавровой балке 64-115 мм (в сборе) и вид кронштейна, установленного на двутавровой балке, приведены на рисунке 3.

Варианты установки различных изделий на двутавровой балке с помощью кронштейна показаны на рисунках 4 - 6.

Установку кронштейна и извещателя следует производить в следующем порядке:


- а) выполнить разметку места установки кронштейна на двутавровой балке;
 - б) установить кронштейн и зафиксировать его на двутавровой балке с помощью двух накладок и болтов;
 - в) установить изделие (см. п. 1.1) на поверхность кронштейна и зафиксировать винтами.
- При креплении следует убедиться в жесткости фиксации.

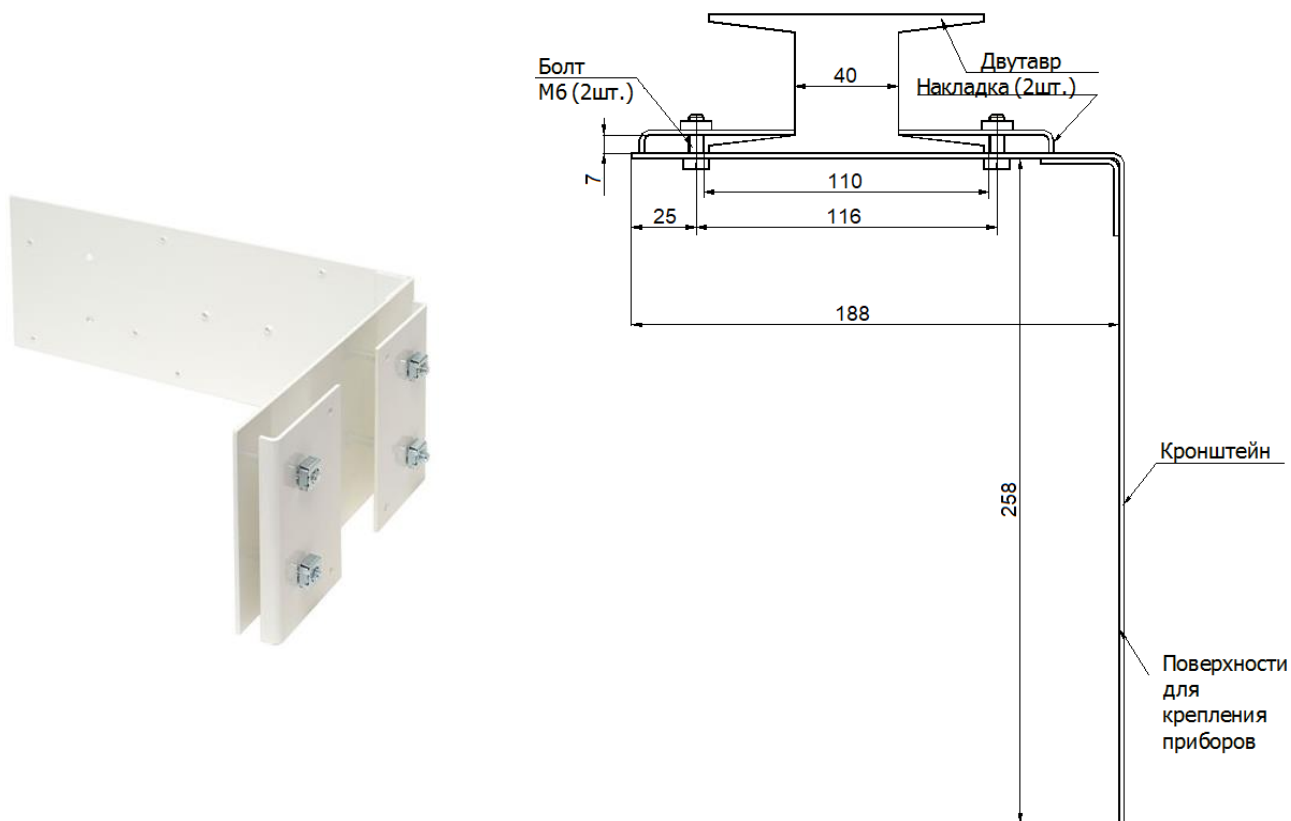

а) Общий вид в сборе

б) Кронштейн, установленный на двутавровой балке


Рисунок 3 - Общий вид кронштейна для крепления ИПДЛ к двутавровой балке

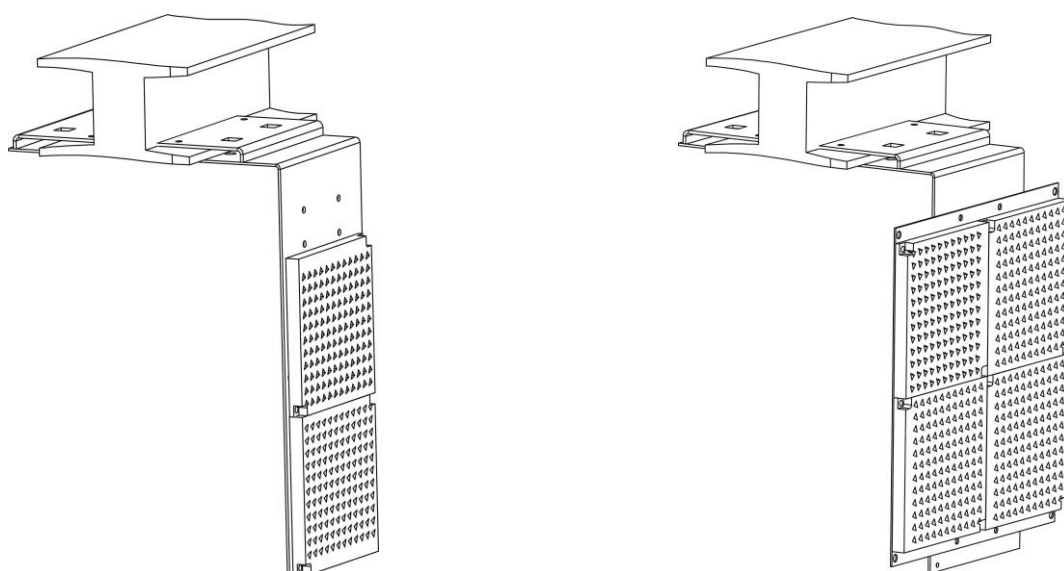


а) отражатели для ИПДЛ-Д-1/4р (2 шт.)

б) пластина с четырьмя отражателями для
ИПДЛ-Д-1/4р

Рисунок 4 - Варианты установки отражателей для ИПДЛ-Д-1/4р на двутавровой балке с помощью кронштейна

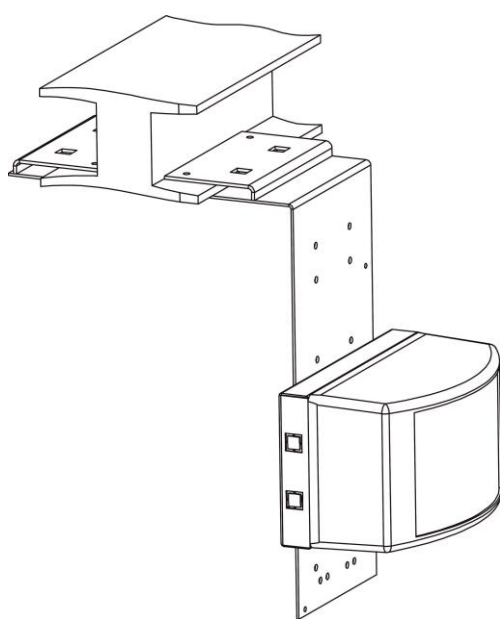

а) ИПДЛ-Д-I/4р

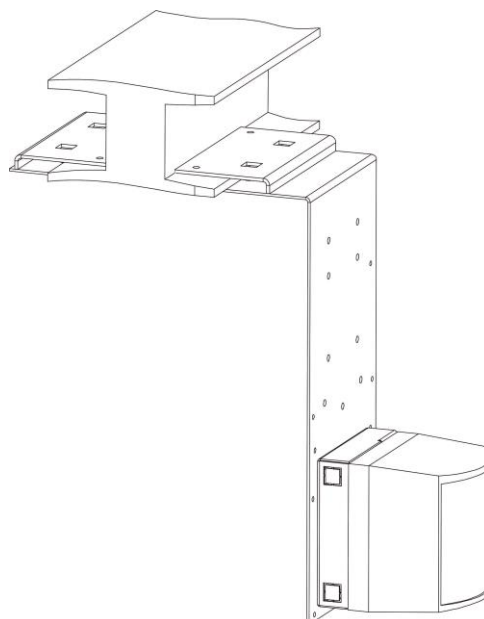

б) ИПДЛ-Д-II/4р

Рисунок 5 - Варианты установки извещателей ИПДЛ-Д-I/4р и ИПДЛ-Д-II/4р на двутавровой балке с помощью кронштейна

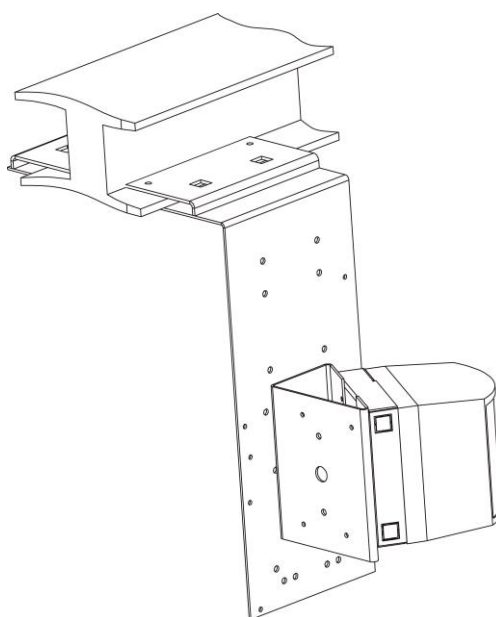


Рисунок 6 - Вариант установки углового кронштейна с ИПДЛ-Д-II/4р на двутавровой балке

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Гарантийный срок – 60 месяцев с даты изготовления.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис» †.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Кронштейны, выполненные из стали, должны утилизироваться через специальные пункты, утилизирующие отходы из черных металлов. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

11.04.2023 г.

† Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru

